

XII Simposio Iberoamericano sobre planificación de sistemas de abastecimiento y drenaje

“BALANÇO HÍDRICO DA IWA ADAPTADO PARA PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO”

Luiz Celso Braga Pinto (1), Rogério Campos (2)

(1) CAGECE – Av. Antônio Sales, 2367, ap.1001 – Fortaleza-CE – 60.135.101 – BRASIL, +55 (85) 3268-3208, kryok@yahoo.com

(2) Universidade de Fortaleza – Av. Washington Soares, 1321 – Fortaleza-CE – 60.811-905 – BRASIL, +55 (85) 3477-3141, Rogerio.Campos@unifor.br

RESUMO

O balanço hídrico foi adaptado para atender todas as necessidades de uma empresa de saneamento de país em desenvolvimento no que diz respeito à gestão de perdas. Diante das experiências e recomendações da *International Water Association* (IWA), adaptou-se um modelo que atende totalmente às necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE e contempla todos os tipos de consumos e perdas do sistema de Fortaleza e do interior do estado, com capacidade de exibir todos os dados considerando o sistema, município, unidade de negócios ou todo o estado, gerando relatórios e gráficos que dão suporte à gestão de perdas de todo o estado do Ceará.

Palavras-chave: perdas de água, balanço hídrico, gerenciamento

ABSTRACT

The water balance has been adjusted to meet all the needs of a sanitation company in a developing country with regard to the management of losses. Given the experiences and recommendations of the International Water Association (IWA), has adapted a model that fully meets the needs of the Water and Sewage Company of Ceará - CAGECE and includes all types of consumption and system losses of Fortaleza and interior state, with the ability to view all data considering the system, municipality, business unit or across the state, generating reports and graphs that support the management of losses throughout the state of Ceará.

Key words: loss, measurement, fluid balance.

SOBRE O AUTOR PRINCIPAL

Luiz Celso Braga Pinto: Eng. Civil pela FEC – Itajubá; Mestre e Doutor em Recursos Hídricos e Saneamento pela Unicamp e MBA em gestão empresarial FGV, foi consultor do banco mundial por 4 anos na Cia. de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (COGERH), perito da Agência Reguladora do Estado do Ceará (ARCE), diretor executivo da Grypho Engenharia, onde coordenou estudos para cobrança para a Agência Nacional de Águas (ANA), atual gerente de controle de perdas e eficiência energética da Cia. de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

INTRODUÇÃO

A escassez dos recursos hídricos é atualmente uma preocupação que assola todo o planeta, inclusive países que historicamente têm fontes hídricas em abundância, como o Brasil. A *International Water Association* (IWA) divulga há tempos o balanço hídrico (BH) como umas das principais ferramentas de controle e redução de perdas de sistemas de distribuição de água.

Na busca da eficiência do aproveitamento hídrico, o setor de saneamento pode contribuir na conscientização do controle do consumo e atuando sobre as perdas reais e aparentes de forma a atuar sobre a demanda e não necessitar de ampliar os investimentos, cada vez maiores, na busca da ampliação da oferta.

A CAGECE, Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, vem passando por modernizações e inovações para que continue se mantendo uma empresa competitiva e atualizada, objetivando a busca contínua da execução de sua missão.

Apesar do último plano diretor da região metropolitana de Fortaleza ter sido recentemente finalizado, as ações sugeridas pelo mesmo em relação a controle de perdas estão em fase de projeto. A principal ação será a divisão do sistema integrado da região metropolitana em 121 distritos de monitoramento e controle (DMCs), o que incontestavelmente facilitará a gestão operacional e trará uma significativa redução de perdas, pois será mais fácil identificar as causas principais, além de se possibilitar a gestão de pressões de cada sistema de forma independente.

OBJETIVO

A customização do BH teve por objetivo o aprimoramento da gestão operacional e conseqüente redução de consumo de energia e perdas de água. O monitoramento através do balanço hídrico possibilita a otimização operacional em relação ao abastecimento, assim como subsidia ações de mitigação de perdas em sistemas de abastecimento. As informações coletadas foram disponibilizadas de uma forma transparente para o usuário em um banco de

dados, facilitando e viabilizando o uso da informação atualizada a qualquer instante.

Através deste trabalho, apresentou-se uma descrição técnica de um sistema que permite a utilização das informações gerenciais operacionais de forma integrada e voltadas para uma análise ampla e estratégica dos principais indicadores relacionados ao controle de perdas. O BH também objetivou proporcionar manutenção simples e de baixo custo, implantação em curto espaço de tempo, possibilidade de expansão de funções do sistema para outras necessidades, padronização e facilidade de uso, com interface amigável e ampla divulgação, através de plataforma web e acesso via intranet.

MATERIAIS E MÉTODOS

É importante caracterizar o conceito das perdas de água que correspondem a todos os consumos não autorizados, que determinam aumento no custo de funcionamento ou que impeçam a realização plena da receita operacional e esses englobam:

- As Perdas Reais (Físicas): originam-se de vazamentos no sistema, em redes, ramais e acessórios, bem como extravasamentos em reservatórios (a pressão na rede exerce grande influência sobre a variação das perdas reais).

- As Perdas Aparentes (Não Físicas): originam-se de consumos não autorizados, problemas no cadastro e faturamento, bem como imprecisão dos equipamentos de macro e micromedição.

Sob o ponto de vista de resultados:

- A redução das Perdas Aparentes permite aumentar o faturamento, melhorando a eficiência dos serviços prestados e o desempenho financeiro. Contribui indiretamente para a ampliação da oferta efetiva, uma vez que induz à redução de desperdícios.

- A redução das Perdas Reais permite diminuir os custos de produção de água - mediante redução do consumo de energia, de produtos químicos, de serviços de terceiros e outros insumos - e utilizar as instalações existentes para aumentar a oferta, sem expansão do sistema de abastecimento.

- Balanço Hídrico IWA - A estrutura básica definida pela IWA - *International Water Association* é representada na Figura 01.

Consumos Autorizados	Faturados	Consumos Medidos	Água Faturada
		Consumos Não Medidos	
	Não Faturados	Consumos Medidos	Água Não Faturada
		Consumos Não Medidos	
Usos Operacionais			
Perdas	Perdas Aparentes	Consumos Não Autorizados	
		Erros da Macromedição	
		Erros da Micromedição	
		Falhas no Cadastro e Faturamento	
	Perdas Reais	Vazamentos na Rede	
		Vazamentos nos Ramais	
		Vazamentos e Extrav. em Reservatórios	

Figura 01 – Balanço Hídrico IWA

O balanço hídrico em sua forma básica permite uma primeira aproximação para identificação das principais causas de perdas, mas para se priorizar as ações de combate a perdas de forma mais eficaz, é necessário detalhar os campos do balanço original.

Gestão da Micromedição

A micromedição é um dos tópicos mais importantes e abrangentes, em virtude da

componente “micromedição” representar, em geral, a parcela mais expressiva das perdas aparentes, excluindo as fraudes.

Diversos estudos realizados no laboratório da Cagece com hidrômetros de diversas marcas apontaram que é economicamente viável manter o parque com idade média em torno de 3 anos (hoje com 3,2 anos). Com a extrapolação dos dados destes estudos e seguindo uma linha de tendência, foi possível desenvolver um ábaco que retrata a situação do parque de hidrômetros da Cagece (Figura 02).

Tempo (anos)	m3	%	Tempo (anos)	m3	%	Tempo (anos)	m3	%
0		0,00	4	0,80	6,43	8	2,06	16,48
0,1	0,03	0,21	4,1	0,82	6,53	8,1	2,11	16,85
0,2	0,05	0,42	4,2	0,83	6,64	8,2	2,15	17,21
0,3	0,08	0,64	4,3	0,84	6,75	8,3	2,20	17,58
0,4	0,11	0,85	4,4	0,86	6,85	8,4	2,24	17,95
0,5	0,13	1,06	4,5	0,87	6,96	8,5	2,29	18,32
0,6	0,16	1,27	4,6	0,88	7,07	8,6	2,34	18,69
0,7	0,19	1,48	4,7	0,90	7,17	8,7	2,38	19,05
0,8	0,21	1,70	4,8	0,91	7,28	8,8	2,43	19,42
0,9	0,24	1,91	4,9	0,92	7,39	8,9	2,47	19,79
1	0,27	2,12	5	0,93	7,44	9	2,52	20,16
1,1	0,29	2,33	5,1	0,97	7,74	9,1	2,57	20,53
1,2	0,32	2,54	5,2	1,01	8,04	9,2	2,61	20,89
1,3	0,34	2,76	5,3	1,04	8,34	9,3	2,66	21,26
1,4	0,37	2,97	5,4	1,08	8,64	9,4	2,70	21,63
1,5	0,40	3,18	5,5	1,12	8,95	9,5	2,75	22,00
1,6	0,42	3,39	5,6	1,16	9,25	9,6	2,80	22,37
1,7	0,45	3,60	5,7	1,19	9,55	9,7	2,84	22,73
1,8	0,48	3,82	5,8	1,23	9,85	9,8	2,89	23,10
1,9	0,50	4,03	5,9	1,27	10,15	9,9	2,93	23,47
2	0,53	4,24	6	1,31	10,45	10	2,98	23,84
2,1	0,54	4,35	6,1	1,34	10,75	10,1	3,03	24,21
2,2	0,56	4,45	6,2	1,38	11,06	10,2	3,07	24,57
2,3	0,57	4,56	6,3	1,42	11,36	10,3	3,12	24,94
2,4	0,58	4,67	6,4	1,46	11,66	10,4	3,16	25,31
2,5	0,60	4,77	6,5	1,50	11,96	10,5	3,21	25,68
2,6	0,61	4,88	6,6	1,53	12,26	10,6	3,26	26,05
2,7	0,62	4,99	6,7	1,57	12,56	10,7	3,30	26,41
2,8	0,64	5,09	6,8	1,61	12,86	10,8	3,35	26,78
2,9	0,65	5,20	6,9	1,65	13,16	10,9	3,39	27,15
3	0,66	5,31	7	1,68	13,47	11	3,44	27,52
3,1	0,68	5,41	7,1	1,72	13,77	11,1	3,49	27,89
3,2	0,69	5,52	7,2	1,76	14,07	11,2	3,53	28,25
3,3	0,70	5,63	7,3	1,80	14,37	11,3	3,58	28,62
3,4	0,72	5,73	7,4	1,83	14,67	11,4	3,62	28,99
3,5	0,73	5,84	7,5	1,87	14,97	11,5	3,67	29,36
3,6	0,74	5,95	7,6	1,91	15,27	11,6	3,72	29,73
3,7	0,76	6,05	7,7	1,95	15,57	11,7	3,76	30,09
3,8	0,77	6,16	7,8	1,98	15,88	11,8	3,81	30,46
3,9	0,78	6,27	7,9	2,02	16,18	11,9	3,85	30,83

Figura 02 – Precisão de hidrômetros do parque da Cagece

Componentes do BH - Todos os componentes do BH foram revisados e devidamente customizados

(Figura 03) para que compusessem os campos do demonstrados adiante (RESULTADOS - Figura 04).

Campo ou Fórmula	Componente	Descrição
A	VPC	Volume Produzido para Comercialização
AA	VDIS	Volume Distribuído
R	VFATnc	Volume de Água Faturado Não Consumido
H	VFATm = H1 + H2	Volume Faturado Medido
I	VFATnm = I1 + I2	Volume Faturado Não Medido
J	VANFm = J1 + J2 + J3	Volume de Água não Faturado Medido
M	VPAPna	Volume de Consumo Não Autorizado
N	VPAPs	Volume de Perdas por Submedição em Hidrômetros
F	VPAP	Volume de Perdas Aparentes
O	VPRERedes	Vazamentos das Redes
P	VPRERamais	Vazamentos dos Ramais
Q	VPREoutras	
U	PSD	Perdas no Sistema Distribuidor
G	VPRE	Volume de Perdas Reais
L	VANFnm	L1 + L3
D	VCAUF	VFATm + VFATnm
E	VCAUnf	VANFm + VANFnm
B	VCAU	VCAUf + VCAUFnf
C	VPAG	Volume de Perdas de Água
S	VAF	Volume de Água Faturada
T	VANF	Volume de Água Não Faturada

Figura 03 – Componentes do Balanço Hídrico

RESULTADOS

Com a geração do BH, todos os gestores de sistemas de abastecimento passaram a ter uma ferramenta poderosa de tomada de decisão, pois o mesmo possibilita gerir as perdas combatendo as causas principais, permitindo um rápido e eficiente retorno das ações executadas. O sistema atendeu os objetivos perseguidos, se tornando uma ferramenta prática e de interface amigável.

Após a seleção do período do intervalo de dados e universo(abrangência) a ser pesquisado, o BH é demonstrado automaticamente, buscando os dados

nos sistemas-base em tempo real e apresenta o balanço com grande grau de detalhamento, conforme Figura 04.

O BH se demonstrou altamente consistente, com diversas informações gerenciais de apoio a tomada de decisão.

O BH também deu suporte e apoio ao gerenciamento estratégico, auxiliando a obter resultados expressivos de redução de perdas, conforme é demonstrado na figura 05. Os usuários das Unidades de Negócios também já iniciaram a elaboração de ações corretivas e preventivas de controle de perdas baseadas na utilização do BH.

					R- Volume de Água Faturado Não Consumido	38,672,664 11.41%			
A – VPC 338,899,053 100.0%	AA- VDis 333,708,089 98.47%	B- Volume de Água Consumo Autorizado 217,895,791 64.3%	D- Volume de Água de Consumo Autorizado Faturado 213,679,797 63.05%	H- Vol. de Água Faturado Medido 211,730,643 62.48%	Consumo de Ligações Hidrometradas	211,561,637 62.43%	S- Volume de Água Faturada 252,352,461 74.46%		
					Venda de Água em Carro-Pipa	96,229 0.03%			
				I- Volume de Água Faturado Não Medido 1,949,154 0.58%	Volume Recuperado de Fraude	1,391,606 0.41%			
			E- Volume de Água de Consumo Autorizado Não Faturado 4,215,994 1.24%	J- Volume de Água Não Faturado Medido 2,705,728 0.8%	Imóveis Isentos de Faturamento	196,549 0.06%			
					Volume Dispensado por Consumo Excessivo	1,471,140 0.43%			
					Consumo das Unidades Próprias da Cagece	1,016,198 0.3%			
		C- Volume de Perdas de Água 121,003,262 35.7% (IPD)	F- Volume de Perdas Aparentes 75,875,402 22.39%	M- Volume de Água Não Autorizado 60,625,516 17.89%		Retirada de Água dos Hidrantes	19,110 0.01%	T- Volume de Água Não Faturada 125,219,256 25.54% (IANF)	
						Consumo Operacional	Descargas Limpeza		33,890 0.01%
							Esvaziamento de Redes		677,798 0.2%
							Limpeza de reservatórios		779,468 0.23%
						Fraudes em Ligações Factíveis / Potenciais	6,987,133 2.06%		
				Fraudes em Ligações Inativas	15,210,171 4.49%				
			N- Volume de Perdas por Inexistência ou Erros de Medição 15,249,886 4.5%	G- Volume de Perdas Reais 45,127,860 13.32%	O- Volume de Vazamentos em Redes e Aduoras 18,524,857 5.47%		Fraudes em Ligações Ativas nos Hidrômetros		11,709,736 3.46%
							By-Pass em Ligações Ativas		11,756,485 3.47%
							Ramal Clandestino em Ligações Ativas		14,961,992 4.41%
							Submedição Fabricação dos Hidrômetros		1,664,616 0.49%
			Q- Volumes de Vazamentos e Extravazamentos em Reservatórios 677,798 0.2%	Perdas no Sistema Distribuidor	5,190,964 1.53		Desgaste Vida Útil dos Hidrômetros		11,883,603 3.51%
							Superdimensionamento dos Hidrômetros		1,456,539 0.43%
							Subestimação Ligações Não Hidrometradas		245,129 0.07%
							Vazamentos Visíveis em Aduoras e Redes		11,523,678 3.4%
	Vazamentos Não Visíveis em Aduoras	6,037,220 1.78%							
	Vazamentos Visíveis em Ramais	9,623,315 2.84%							
		Vazamentos não Visíveis em Ramais				5,462,745 1.61%			
	Vazamentos em Elementos da Estrutura	5,648,181 1.67%							
		Vazamentos em Acessórios dos Reservatórios	169,450 0.05%						

Figura 04 – Análise de dados do balanço hídrico

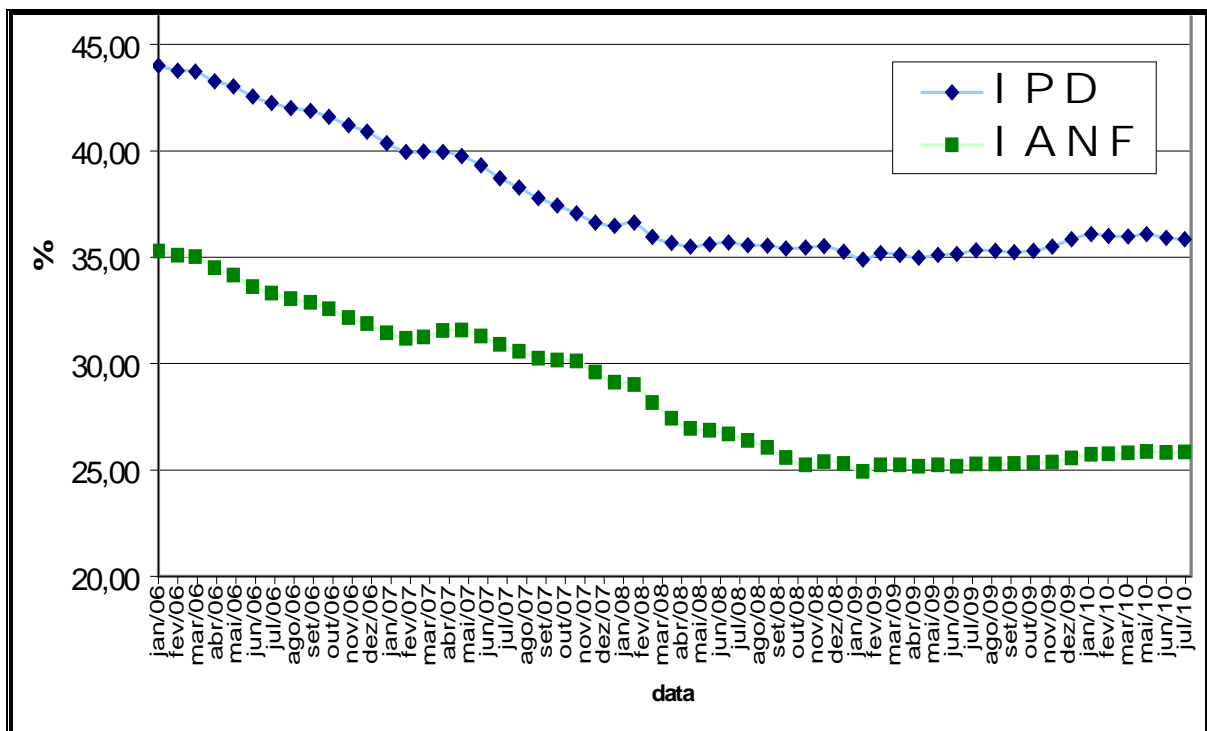


Figura 05 – Geração de gráficos dos indicadores de gestão

CONCLUSÃO

Com a implementação do BH, todos os sistemas de abastecimento de água do Estado do Ceará tiveram ganho substancial em procedimentos operacionais, de forma que as perdas de distribuição tendem a cair à medida que se execute ações focadas nas principais causas de perdas, como por exemplo evitando pressões elevadas desnecessárias que geram vazamentos por toda a rede atendida. O volume antes perdido se converte em maior reserva hídrica dos mananciais, garantindo uma reserva estratégica para o abastecimento, além de preservar os recursos hídricos do meio ambiente.

O desenvolvimento do BH customizado e automatizado também possibilitou:

Um retorno muito rápido do investimento, comprovando sua eficiência em ações de combate a perdas de água;

Reduzir o volume perdido em vazamentos, economizando recursos de água e custos associados;

Prover um serviço com maior garantias ao consumidor, diminuindo a ocorrência de desabastecimentos;

Otimizar a operação do sistema, de forma a subsidiar manobras para que se evite falta de água em pontos críticos;

Subsidiar o dimensionamento de sub-setores hidráulicamente confinados;

Subsidiar os programas de controle de vazamentos, micro e macromedição.

RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se a constante revisão e manutenção do sistema, onde deverá se adequar por completo o sistema à arquitetura existente na empresa, com a integração do mesmo aos outros em desenvolvimento ou já implantados, como por exemplo, o Sistema Comercial.

Revisão e Manutenção: Devem ser previstas as atividades de implantação e validação das ferramentas integrantes do BH. Em paralelo, deverá ser oferecido o treinamento necessário a todos os usuários.

As seguintes etapas são recomendadas:

- Plano da implantação;
- Levantamento e revisão dos sistemas existentes(bancos de dados);
- Customização;
- Testes finais;
- Plano de treinamento dos usuários;
- Execução do treinamento dos usuários;
- Avaliação de desempenho dos usuários;

- Relatórios de monitoramento nos primeiros 30 dias da implantação, com todas as ocorrências, medição de performance e ajustes necessários e respectivos prazos;
- Execução das atividades de análise, programação e parametrização do sistema, com reuniões mensais de controle;
- Análise de aderência do sistema ao macroprocesso de perdas.

Com relação à manutenção, deve ser previsto o acompanhamento periódico do sistema, que visará a solução de problemas e dúvidas esporádicas relacionadas com a utilização do mesmo. São recomendados *backups* diários e procedimentos de segurança do banco de dados.

BIBLIOGRAFIA

- Efficiency Valuation Organization (2007). Conceitos e Opções para a Determinação da Poupança de Energia e de Água. Volume 1. www.evo-world.org
- Gonçalves, Elton., Alvim, Paulo R. A.(2007). Pesquisa e Combate a Vazamentos Não Visíveis. PNCDA. Ministério das Cidades.
- Pinto, Luiz C. B. et AL (2007/2008) Relatório Anual de Gestão. Diretoria de Operações Cagece.